


### Puissances restituées pour une piscine en kW - INOA 06


Vitesse de fonctionnement de la PAC	Air -7°C Eau 26°C	Air 0°C Eau 26°C	Air 7°C Eau 26°C	Air 15°C Eau 26°C	Air 26°C Eau 26°C
20%	0,5	0,6	0,8	1,2	1,6
50%	1,2	1,6	2,1	2,9	4,0
80%	1,9	2,6	3,4	4,6	6,4
100%	2,4	3,2	4,2	5,8	8,0

#### INOA 06

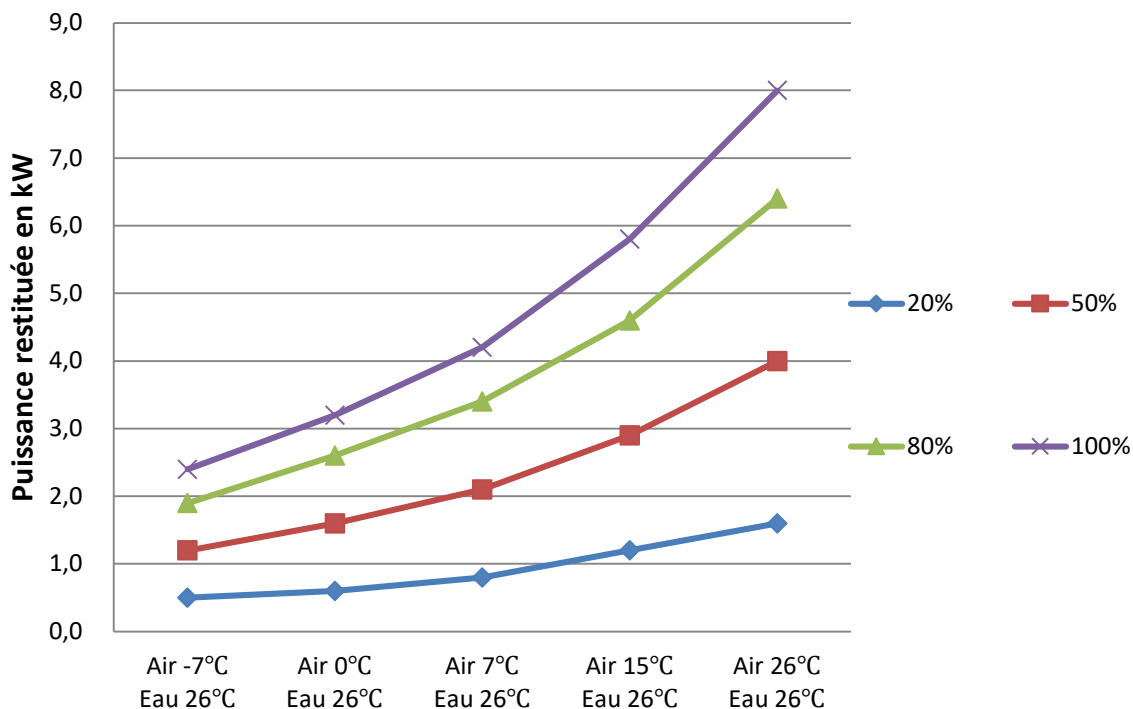

## Puissances restituées pour un spa en kW - INOA 06

Vitesse de fonctionnement de la PAC	Air -7°C Eau 38°C	Air 0°C Eau 38°C	Air 7°C Eau 38°C	Air 15°C Eau 38°C	Air 26°C Eau 38°C
20%	0,3	0,4	0,5	0,6	1,0
50%	0,7	0,9	1,2	1,6	2,5
80%	1,0	1,4	1,8	2,5	4,0
100%	1,3	1,8	2,3	3,2	5,0

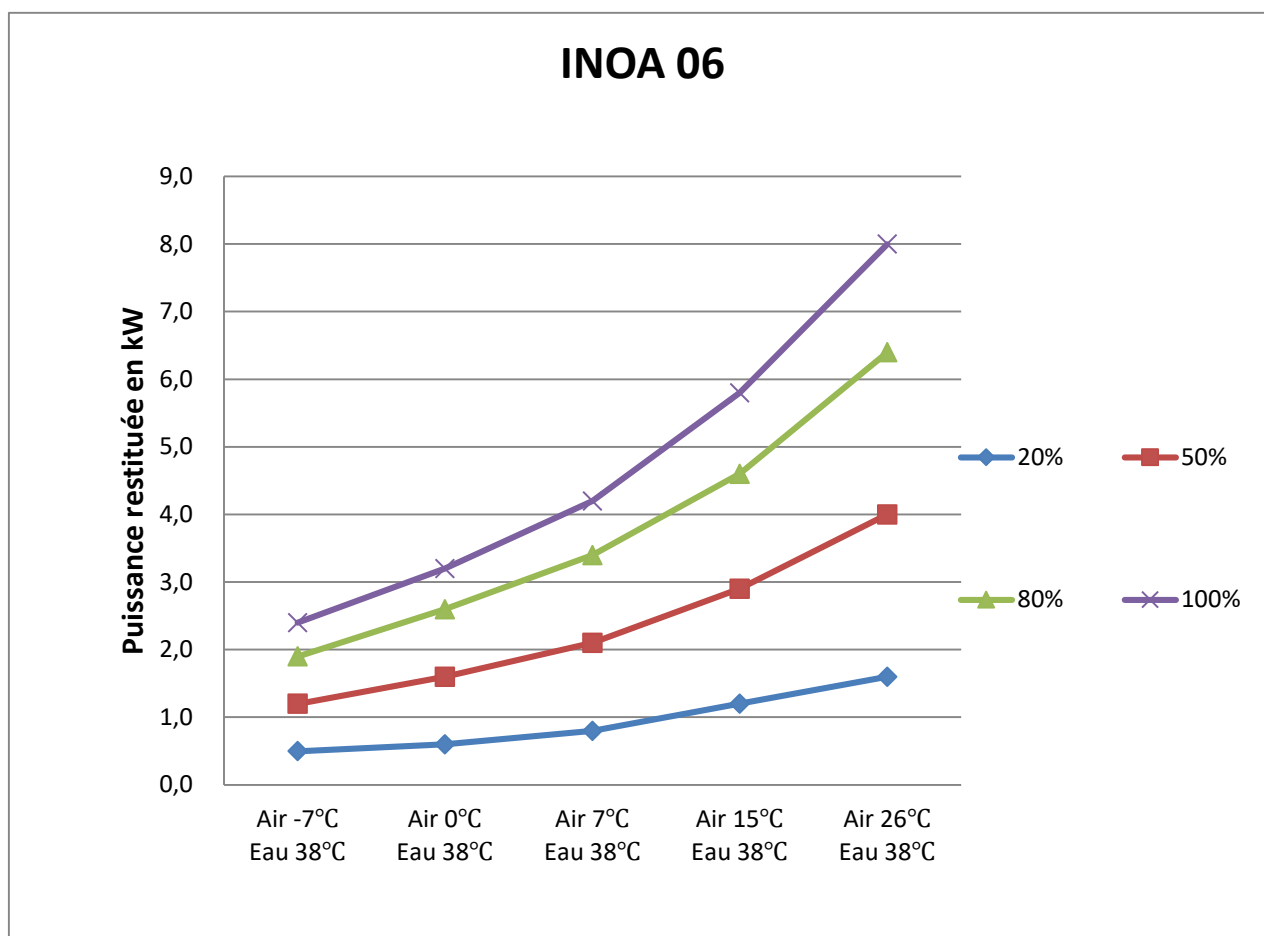

## COP (Coefficient de Performance) - INOA 06

Vitesse de fonctionnement de la PAC	Air -7°C Eau 26°C	Air 0°C Eau 26°C	Air 7°C Eau 26°C	Air 15°C Eau 26°C	Air 26°C Eau 26°C
20%	3,1	4,1	5,3	7,3	14,7
50%	2,8	3,7	4,9	6,5	10,6
80%	2,2	2,9	3,8	5,4	7,9
100%	2,0	2,6	3,4	4,8	7,0

### INOA 06

